


Fosforbalanse Tønsberg Renseanlegg

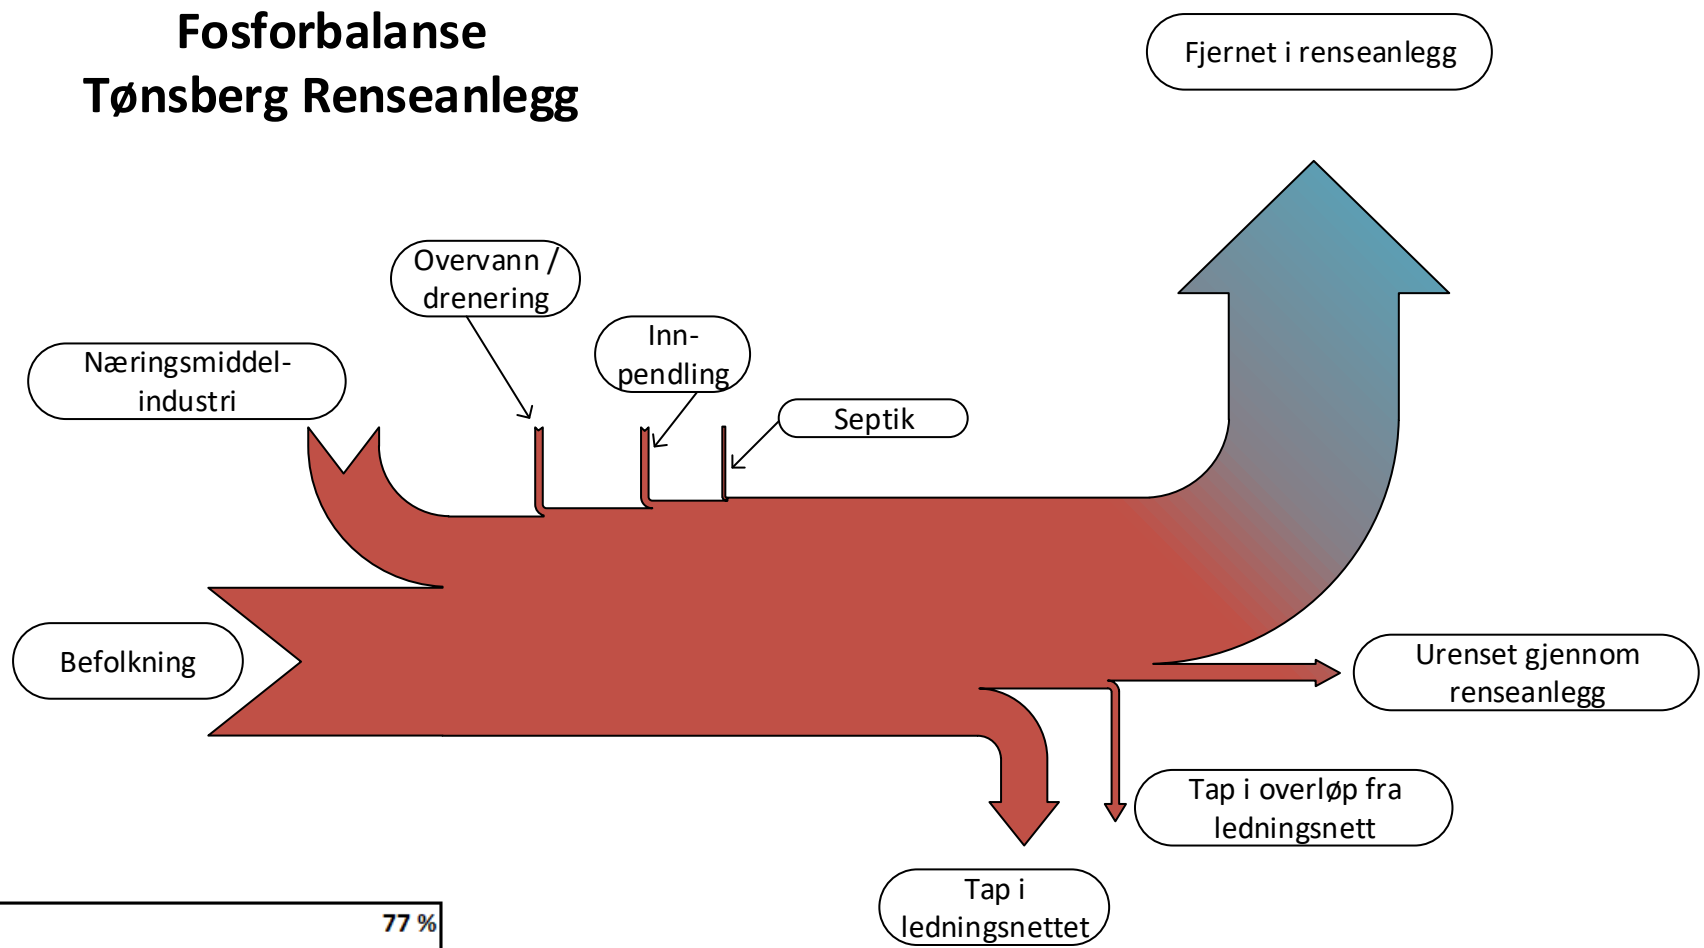

Tilføringsgrad	77 %
Renseeffekt i % av fosfor-produksjon	71 %
Renseeffekt i % av fosfor tilført RA	92 %

Fosfor-produksjon	kg P/år	%
Befolkning	46 336	71 %
Næringsmiddelindustri	13 817	21 %
Innpendling	902	1 %
Septik	979	1 %
Overvann /drenering	3 440	5 %
SUM	65 474	100 %

Fosfor- rensing/tap	kg P/år	%
Fjernet i RA	46 266	71 %
Urenset fra RA	3 895	6 %
Ukjent (tap i ledningsnett)	13 911	21 %
Tap i overløp	1 403	2 %
SUM	65 474	100 %

DATO	17.02.2021
TITTEL	Fosforbalanse for 2020 TØNSBERG RENSEANLEGG